



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202511013

检 验 报 告


样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2025 年 11 月 15 日

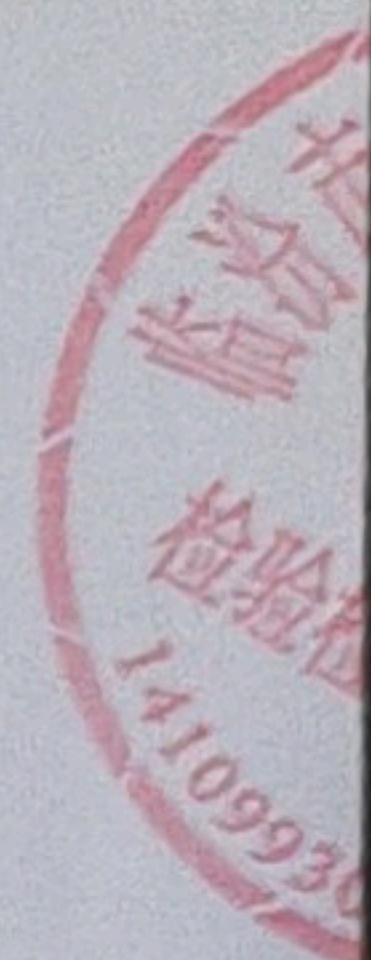

注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202511012

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	杨肖霞	样品性状	清澈液体
采样日期	2025.11.4	采样地点	见数据页
收样日期	2025.11.4	检验日期	2025.11.4-2025.11.14
报告日期	2025.11.15	样品编号	SH251101201-SH251101202
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据（委托采样时）	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH251101201-SH251101202 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）		
测试环境	温度：22-25℃ 湿度：34-49%RH		
批准人	徐晋强 2025/11/15	审核人	张伟
主检人	乔军 郝旭艳 张瑞		
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。		
编制	张同明	校对	杨霞霞



临汾市欣润洁水质检测有限公司
检验检测专用章
0.4048

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202511012

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH251101201	GB 5749 -2022	单项判定
				龙王湾一水厂 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.09	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.64	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	348	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	261	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.54	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.012	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.86	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	36.8	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0024	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.25	0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.108	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.025	≤0.7	合格
32	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0028	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.094	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。
(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告


报告编号：WSH202511012

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH251101202	GB 5749 -2022	单项判定
				西泽小区一水厂末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.08	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.67	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	351	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	255	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.014	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.3	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.82	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	36.3	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0023	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.25	≤0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.08	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.127	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.027	≤0.7	合格
32	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0026	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.093	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

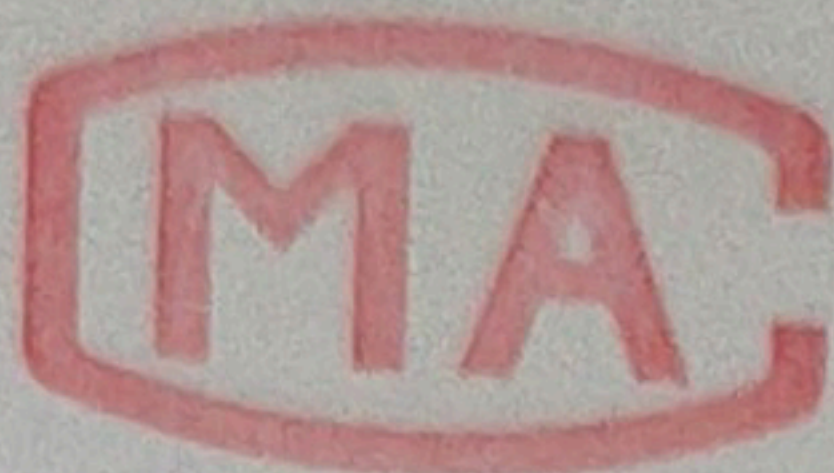

240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202511013

检 验 报 告


样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2025 年 11 月 15 日

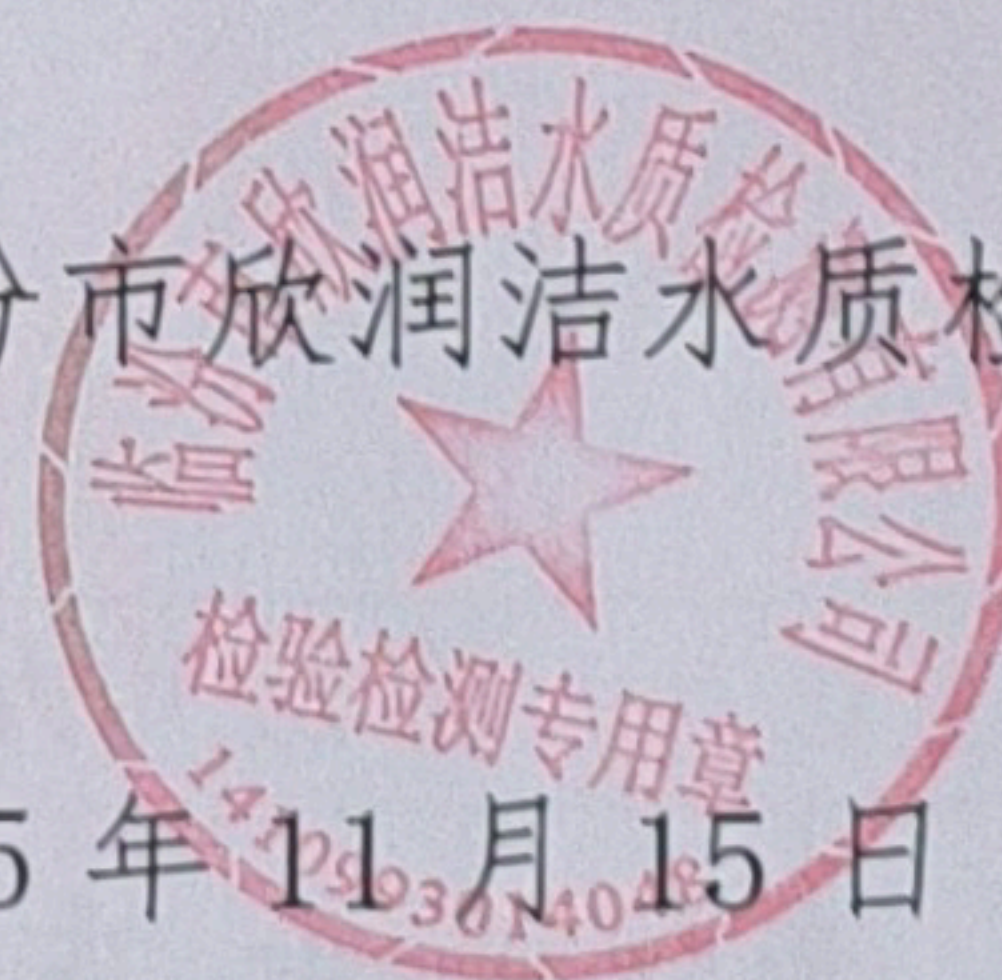

注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202511013

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	杨肖霞	样品性状	清澈液体
采样日期	2025.11.4	采样地点	见数据页
收样日期	2025.11.4	检验日期	2025.11.4-2025.11.14
报告日期	2025.11.15	样品编号	SH251101301-SH251101302
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据（委托采样时）	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH251101301-SH251101302 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）		
测试环境	温度：22-25℃ 湿度：34-49%RH		
批准人	徐晋强 2025.11.15	审核人	张伟
主检人	乔军 郝明艳 张淑芳		
备注	此报告中标注*的为分包项目，结果数据由承包方国家城市供水水质监测网太原监测站（资质证书编号为 210013061157，有效期至 2027 年 11 月 29 日）提供。		
编制	郝明艳	校对	郝明艳



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202511013

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH251101301	GB 5749 -2022	单项判定
				二水厂院内 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.09	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.58	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	378	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	256	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.011	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.45	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	20.7	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.94	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	41.4	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0022	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.21	0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.08	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.174	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.028	≤0.7	合格
32	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0025	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.091	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。
(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202511013

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH251101302	GB 5749 -2022	单项 判定
				廉租房二水厂 末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.13	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.60	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	385	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	237	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.60	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.010	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.45	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	20.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.92	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	41.2	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0021	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.23	≤0.5	合格
29	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.07	≤1	合格
30	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.167	≤0.7	合格
31	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.031	≤0.7	合格
32	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
33	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
34	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.06	合格
35	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
36	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
37	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0024	≤0.1	合格
38	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.089	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。
(以下空白)