


公 告

按照国家有关规定,2023年2月经我公司对出厂和管网水进行检测,26项指标均符合国家饮用水卫生标准,水质合格。

特此公告

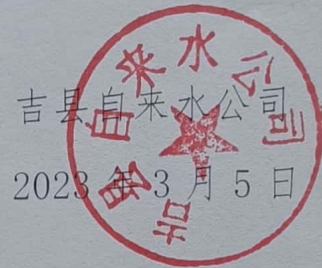

影像资料

公 告

按照国家有关规，2023年2月经我公司对出厂和管网水已进行检测。26项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格。

特此公告。

吉县自来水公司
二零二三年三月五月



水质信息公布情况报表



吉 县 水 司 公 司 章 章

填表人： 杨肖霞

电话： 15582703375

填表日期 2023.3.5

企业名称	规定公布时间	实际公布时间	常规检测能力（项）	日常检测（项）	月检测（项）	公布（项）	公布方式
吉县自来水公司	每月5日	2023.3.5	9	9	26	26	吉县电视台

说明：

- ①日检测10项水质化验指标记录
 - ②月检测水质信息化验指标记录
 - ③公布水质信息内容：方式、图片、影像、具体项次指标分析结果等
- 以上表格中所填内容均要提供印证资料，每月公布一次不得少于三天，于每月15日前将报表与印证资料一同报回。



出厂水检验结果汇总单

采样时间: 2023.02.15 检测时间: 02.15—02.28 结果报出时间: 2023.02.28

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一水厂	二水厂		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.15	0.19	≤1	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.79	7.76	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	16.8	18.5	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.4	37.9	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	318	350	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	213	225	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.64	0.68	≤3	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.40	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.76	4.40	≤10	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	3	5	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.11	0.12	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律相红 兰晓翠

复核员: 杨肖霄



扫描全能王 创建

管网水检验结果汇总单

采样时间: 2023.02.15 检测时间: 02.15—02.28 结果报出时间: 2023.02.28


序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			交通局	十里河小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.10	0.13	≤1 ⁽¹⁾	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.80	7.77	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	16.9	18.3	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.6	38.0	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	320	360	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	219	232	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.64	0.68	≤3 ²	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.40	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.78	4.40	≤10 ³⁾	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	2	3	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.10	0.11	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律桐红 兰晓翠

复核员: 杨岗 霞



扫描全能王 创建



末梢水检验结果汇总单

采样时间: 2023.02.15 检测时间: 02.15—02.28 结果报出时间: 2023.02.28

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一中门口	生态园小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.06	0.09	≤1	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.81	7.79	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	16.9	18.3	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.6	38.0	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	320	360	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	219	232	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.64	0.68	≤3 ²	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.40	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.78	4.40	≤10 ³	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	1	3	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.07	0.08	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律相红. 兰晓翠

复核员: 杨尚露



扫描全能王 创建



水源水检验结果汇总单

采样时间: 2023.02.15 检测时间: 02.15—02.28 结果报出时间: 2023.02.28

序号	检验项目	单位			GB5749-2006	结果评价
			深井 1#	深井 2#		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.18	0.25	≤1 ⁽¹⁾	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.75	7.74	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	16.8	18.5	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.4	37.9	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	318	350	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	213	225	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.64	0.68	≤3 ⁽²⁾	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.40	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.76	4.40	≤10 ⁽³⁾	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	6	8	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	氨氮	mg/L	0.09	0.10	水源水: ≤0.2	合格

检测员: 律相红、兰晓翠

复核员: 杨尚霞



扫描全能王 创建